


Проходной запорный клапан с фланцами DN 15 - 250


ARI-STEVI® 405 / 460

Электропривод ARI-PREMIO

- класс защиты IP 65
- выключатель по крутящему моменту (2 шт.)
- ручное аварийное управление
- возможна комплектация дополнительными устройствами, например, потенциометром

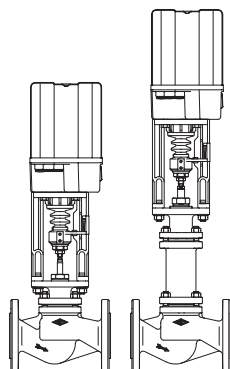

Стр. 2

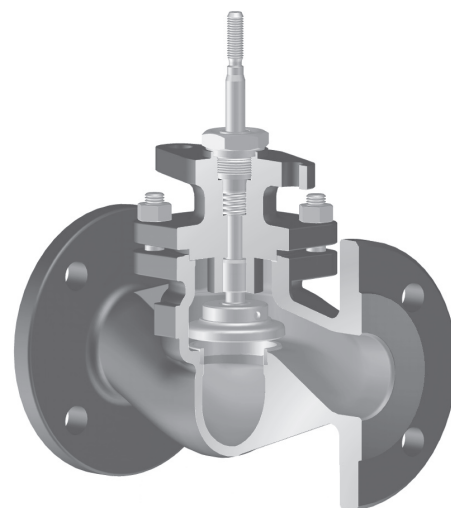


Фиг. 405


ARI-STEVI® 405 / 460

Электропривод AUMA SA

- электропривод с большим усилием закрытия
- класс защиты IP 67
- выключатель по крутящему моменту (2 шт.)
- заменяемая манжета, разборный корпус
- ручное аварийное управление
- защита двигателя от перегрева в стандартном исполнении
- возможна комплектация дополнительными устройствами, например, потенциометром
- возможно взрывозащищенное исполнение

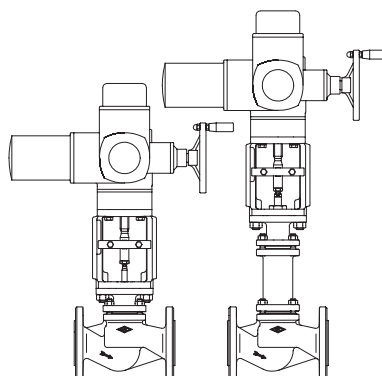

Стр. 10

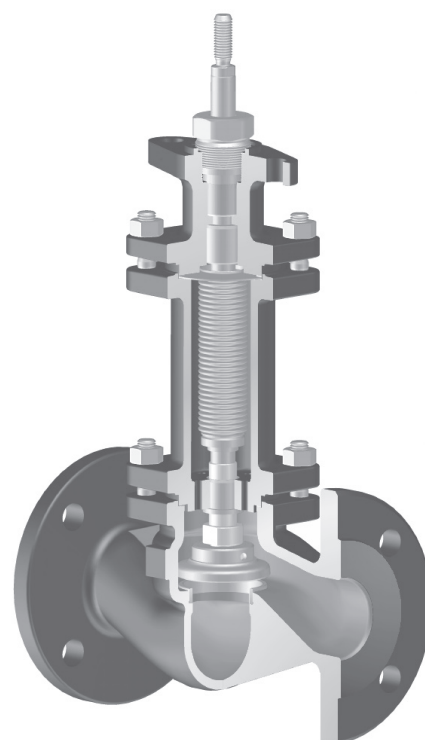


Фиг. 460

ARI-STEVI® 405 / 460

Пневмопривод ARI-DP

- реверсивный привод
- привод с мембраной
- давление управления макс. 6 бар
- шток с сильфонным уплотнением
- кольцевое уплотнение не требующее регулярного тех. обслуживания с подвижной направляющей
- установка дополнительных устройств по стандарту DIN IEC 60534-6

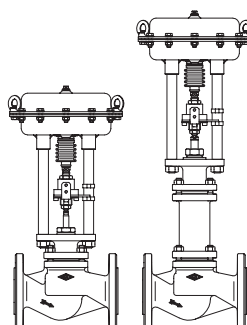


Стр. 18


Особенности:

- компактный конструктивный ряд
- прецизионное направление штока
- накатно полированный шток
- подпружиненное уплотнение с шевронным кольцом из PTFE
- сильфон с двойной стенкой
- механический индикатор хода

Проходной запорный клапан с электроприводом ARI-PREMIO (DN 15-150)

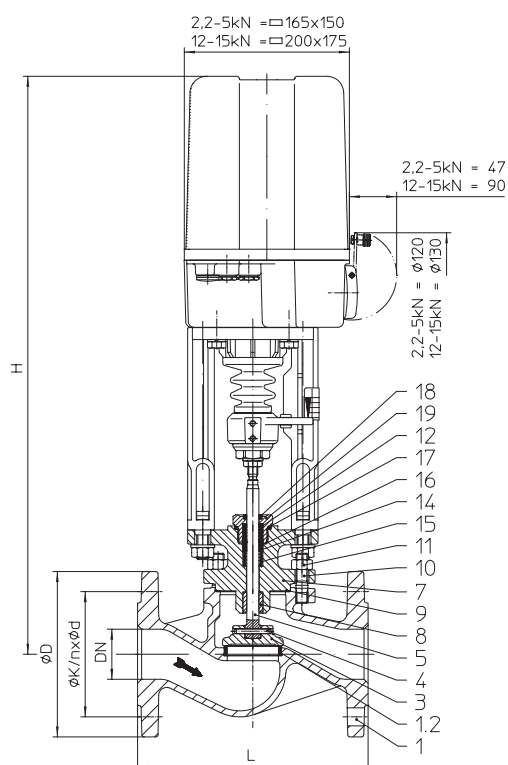

Фиг. 405

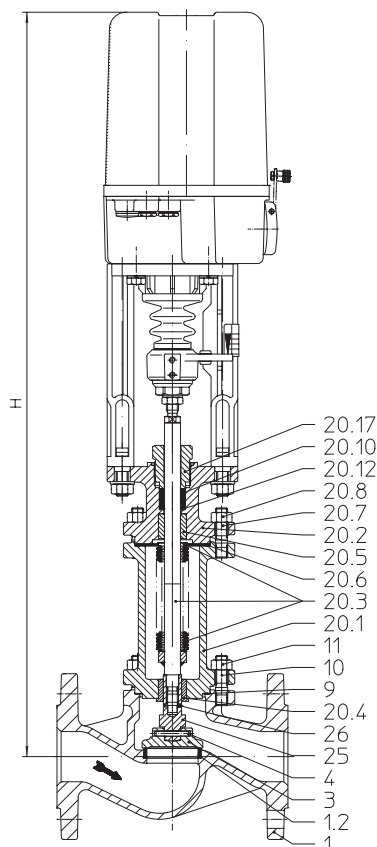

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL1040	DN15-150
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN15-150
23.405 / 23.460	PN25	EN-JS1049	DN15-150
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN15-150
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN15-150
55.405 / 55.460	PN40	1.4408	DN15-150
Другие материалы и исполнения по запросу.			
Уплотнение штока Фиг. 405: - Шевронное кольцо из PTFE от -10°C до +220°C - Уплотнение из PTFE от -10°C до +250°C - Уплотнение из чистого графита от -10°C до +450°C Фиг. 460: - Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до +450°C			
Исполнение затвора стандарт: - Запорный затвор опционально: - Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)			
Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки) - Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0 - Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0			
Давления закрытия см. стр. 4.			
Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.			

Области применения

для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
(Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

Габаритные размеры и масса

DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L		(мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Фиг. 405	H		(мм)	556	556	564	565	571	577	590	606	625	685
			(мм)	556	556	564	565	571	577	590	606	625	685
	ARI-PREMIO 2,2 кН	PN16	(кг)	9	9,7	10,6	12,2	14,1	17	22,1	--	--	--
		PN25/40	(кг)	9,8	10,6	11,9	13,7	16,2	18,9	26,1	--	--	--
	ARI-PREMIO 5 кН	PN16	(кг)	10,1	10,8	11,7	13,3	15,2	18,1	23,2	28,9	39	62
		PN25/40	(кг)	10,9	11,7	13	14,8	17,3	20	27,2	33,4	46	74
	H		(мм)	--	--	--	--	721	727	740	756	775	833
			(мм)	--	--	--	--	721	727	740	756	775	833
Фиг. 460	ARI-PREMIO 12 кН	PN16	(кг)	--	--	--	--	19,2	22,1	27,2	32,9	43	66
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	21,3	24	31,2	37,4	50	78
	ARI-PREMIO 15 кН	PN16	(кг)	--	--	--	--	21,3	24	31,2	37,4	50	78
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	21,3	24	31,2	37,4	50	78
	H		(мм)	741	741	749	749	740	742	826	838	854	913
			(мм)	741	741	749	749	740	742	826	838	854	913
	ARI-PREMIO 2,2 кН	PN16	(кг)	13,4	13,4	14,4	16,9	19,4	21,9	24,9	--	--	--
		PN25/40	(кг)	15,4	16,9	19,4	22,4	28,4	30,9	37,9	--	--	--
Фиг. 460	ARI-PREMIO 5 кН	PN16	(кг)	14,5	14,5	15,5	18	20,5	23	26	37	53	69
		PN25/40	(кг)	16,5	18	20,5	23,5	29,5	32	39	49	66	81
	H		(мм)	--	--	--	--	890	892	976	988	1004	1061
			(мм)	--	--	--	--	890	892	976	988	1004	1061
	ARI-PREMIO 12 кН	PN16	(кг)	--	--	--	--	24,5	27	30	41	57	73
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	24,5	27	30	41	57	73
	ARI-PREMIO 15 кН	PN16	(кг)	--	--	--	--	24,5	27	30	41	57	73
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	24,5	27	30	41	57	73

Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27.

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 / Фиг. 23.405 Фиг. 22.460 / Фиг. 23.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460	Фиг. 55.405 Фиг. 55.460
1	Корпус	EN-GJL-250, EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551	--
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C			
5	Шпилька *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
7	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
12	Шевоновые манжеты *	PTFE			
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
15	Пружина *	X12CrNi17-7, 1.4310			
16	Втулка *	PTFE (упрочненный)			
17	Уплотнительное кольцо *	Cu / магнитномягкое железо			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
18	Грязеотъемник *	PTFE (упрочненный)			
19	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.2	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.3	Узел шпильки / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.4	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
20.9	Установочный просечной штифт (DN125-150)	St			
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит			
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
20.17	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
25	Переходный шпилька *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310			

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.

Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.


Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Значение Kvs			4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410
Ход (мм)			4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 2,2 кН	Давление закрытия (бар)	I.	36,2	36,2	21,6	14,8	7,1	3,5	1,1				
		II.	33,3	33,3	19,7	13,4	6,2	3					
		III.	23,6	23,6	18,1	12,2	5	2,2					
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)		11	13	18	21	26	34	45				
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 5 кН	Давление закрытия (бар)	I.	40	40	40	40	26,2	15,9	8,6	5,1	2,8	1,3	
		II.	40	40	40	40	25,4	15,4	8,2	4,8	2,6	1,2	
		III.	40	40	40	40	24,2	14,6	7,9	4,6	2,5	1,1	
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)		11	13	18	21	26	34	45	53	66	84	
Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 1 мм/с)		4	5	7	8	10	13	17	20	25	32		
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 12 кН	Давление закрытия (бар)	I.					40	40	27,5	17,7	11	6,6	4,3
		II.					40	40	27,1	17,4	10,8	6,5	4,2
		III.					40	40	26,8	17,2	10,7	6,4	4,1
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)						26	34	45	53	66	84	100
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 15 кН	Давление закрытия (бар)	I.							35,6	23,1	14,5	8,9	5,9
		II.							35,2	22,8	14,3	8,7	5,8
		III.							34,9	22,6	14,2	8,7	5,7
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)								45	53	66	84	100
I. Фиг. 405: Уплотнение с шевронным кольцом из PTFE; II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит; III. Тип 460: сильфонное уплотнение													


¹⁾ Напряжение питания электродвигателя: 230 В 50 Гц;
Другие напряжения: 24 В – 50/60 Гц; 115 В – 50/60 Гц; 230 В – 60 Гц;
Технические данные привода см. в листе технических данных ARI-PREMIO.

²⁾ Указанное время перемещения относится к частоте 50 Гц.

Проходной запорный клапан с электроприводом ARI-PREMIO (DN 200-250)

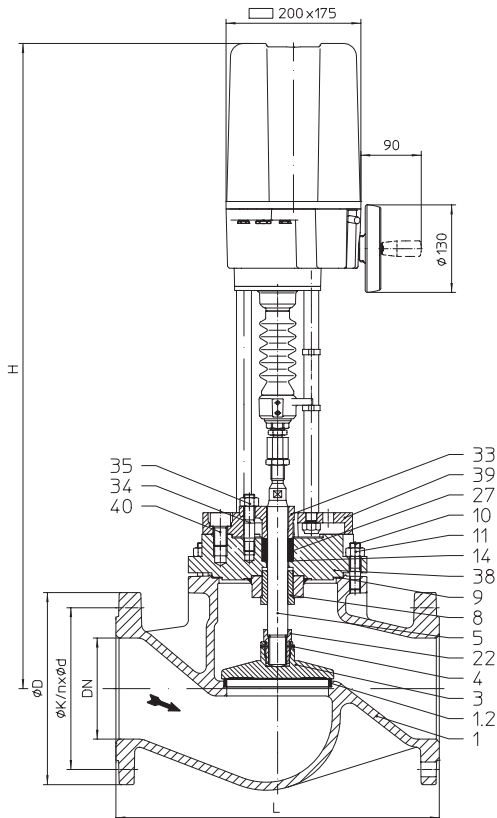

Фиг. 405

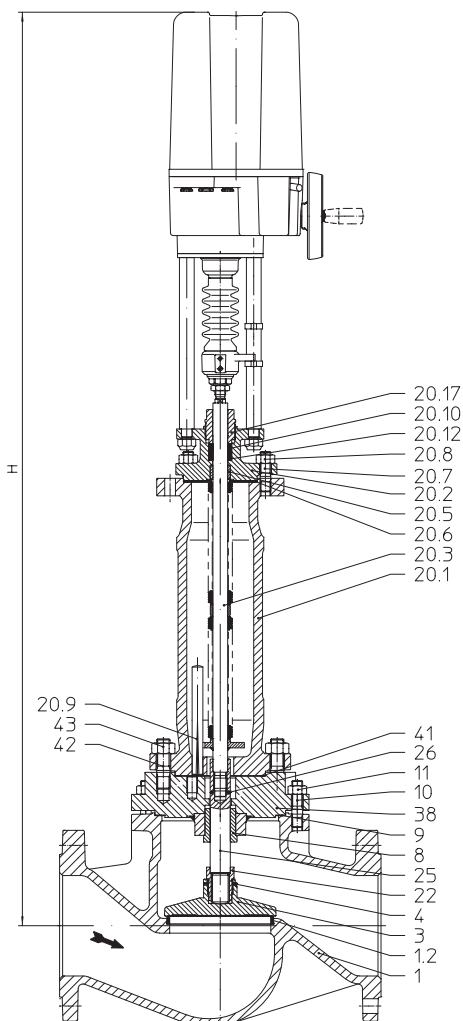

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL1040	DN200-250
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN200-250
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN200-250
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN200-250

Другие материалы и исполнения по запросу.

Уплотнение штока

Фиг. 405: • Уплотнение из PTFE от -10°C до +250°C
 • Уплотнение из чистого графита от -10°C до +450°C

Фиг. 460: • Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до +450°C

Исполнение затвора

стандарт: • Запорный затвор

опционально: • Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)

Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки)

• Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0
 • Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0

Давления закрытия см. стр. 8.

Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.

Области применения

для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
 (Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

Габаритные размеры и масса

DN				200	250
L			(мм)	600	730
Фиг. 405	H		(мм)	982	1072
	ARI-PREMIO 12 кН	PN16	(кг)	142	214
	ARI-PREMIO 15 кН	PN25/40	(кг)	173	250
Фиг. 460	H		(мм)	1418	1494
	ARI-PREMIO 12 кН	PN16	(кг)	150	230
	ARI-PREMIO 15 кН	PN25/40	(кг)	180	265

Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27.

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 Фиг. 22.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460
1	Корпус	EN-GJL-250 , EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	GP240GH+N, 1.0619+N
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C		
5	Шпindelь *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
20.2	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
20.3	Узел шпindelь / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541		
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
20.9	Установочный просечной штифт	St		
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит		
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.17	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305		
22	Резьбовое соединение *	X14CrMoS17+QT, 1.4104+QT		
25	Переходный шпindelь *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310		
27	Уплотнительное кольцо *	PTFE или чистый графит		
33	Крышка сальника	EN-GJS-400-15, EN-JS1030		
34	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
35	Шестигрannая гайка	C35E, 1.1181		
38	Корпус сальника	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
39	Переходный фланец	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		
40	Цилиндрический винт	8.8 - A2B		
41	Уплотнительная прокладка *	чистый графит		
42	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
43	Шестигрannая гайка	C35E, 1.1181		
* Запасные части				

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.

Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.


Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

DN			200	250
Значение Kvs			725	1145
Ход (мм)			50	65
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 12 кН	Давление закрытия (бар)	II.	2	1,1
		III.	2	1,1
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)		132	171
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,79 мм/с)		63	82
Привод ¹⁾ ARI-PREMIO 15 кН	Давление закрытия (бар)	II.	2,9	1,7
		III.	2,9	1,7
	Время перемещения ²⁾ (с) (скор. перем. 0,38 мм/с)		132	171
II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит:			III. Тип 460: сильфонное уплотнение	


¹⁾ Напряжение питания электродвигателя: 230 В 50 Гц;
Другие напряжения: 24 В – 50/60 Гц; 115 В – 50/60 Гц; 230 В – 60 Гц;
Технические данные привода см. в листе технических данных ARI-PREMIO.

²⁾ Указанное время перемещения относится к частоте 50 Гц.

Проходной запорный клапан с электроприводом AUMA SA (DN 15-150)

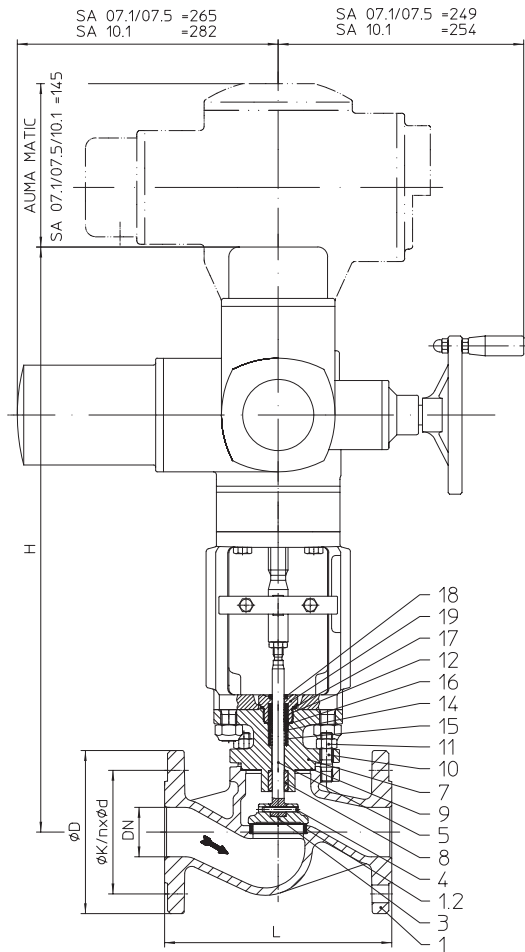

Фиг. 405

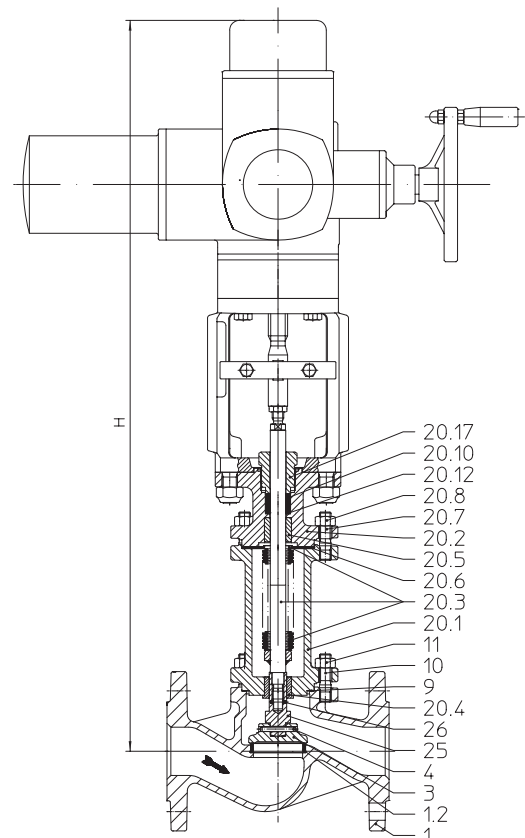

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL1040	DN15-150
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN15-150
23.405 / 23.460	PN25	EN-JS1049	DN15-150
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN15-150
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN15-150
55.405 / 55.460	PN40	1.4408	DN15-150

Другие материалы и исполнения по запросу.

Уплотнение штока

- Фиг. 405:
- Шевронное кольцо из PTFE от -10°C до $+220^{\circ}\text{C}$
 - Уплотнение из PTFE от -10°C до $+250^{\circ}\text{C}$
 - Уплотнение из чистого графита от -10°C до $+450^{\circ}\text{C}$

- Фиг. 460:
- Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до $+450^{\circ}\text{C}$

Исполнение затвора

стандарт: • Запорный затвор

 опционально: • Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)

Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки)

- Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0
- Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0

Давления закрытия см. стр. 12.

Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.

Области применения

 для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
 (Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

Габаритные размеры и масса

DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L		(мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Фиг. 405	H	(мм)	596	596	604	605	611	617	630	646	665	703	763
	AUMA SA 07.1	PN16	(кг)	29,9	30,6	31,5	33,1	35	37,9	44,5	50,2	60	83
	AUMA SA 07.5	PN25/40	(кг)	30,7	31,5	32,8	34,6	37,1	39,8	48,5	54,7	68	95
	H	(мм)	--	--	--	--	--	--	--	658	677	715	775
	AUMA SA 10.1	PN16	(кг)	--	--	--	--	--	--	54,7	65	87	108
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	--	--	59,2	72	99	130
Фиг. 460	H	(мм)	781	781	789	789	780	782	866	878	894	931	1089
	AUMA SA 07.1	PN16	(кг)	34,3	34,3	35,3	37,8	40,3	42,8	47,3	58,3	74	90
	AUMA SA 07.5	PN25/40	(кг)	36,3	37,8	40,3	43,3	39,3	51,8	60,3	70,3	87	102
	H	(мм)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1101
	AUMA SA 10.1	PN16	(кг)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150

Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27.

(Для исполнения с AUMA SA Ex используются другие значения высот.)

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 / Фиг. 23.405 Фиг. 22.460 / Фиг. 23.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460	Фиг. 55.405 Фиг. 55.460
1	Корпус	EN-GJL-250, EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551	--
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C			
5	Шпиль *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
7	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
12	Шевронные манжеты *	PTFE			
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
15	Пружина *	X12CrNi17-7, 1.4310			
16	Втулка *	PTFE (упрочненный)			
17	Уплотнительное кольцо *	Cu / магнитномягкое железо			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
18	Грязесъемник *	PTFE (упрочненный)			
19	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.2	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.3	Узел шпиль / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.4	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
20.9	Установочный просечной штифт (DN125-150)	St			
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит			
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
20.17	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
25	Переходный шпиль *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310			

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.
 Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.
 Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Фиг. 405													
DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Значение Kvs			4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410
Ход (мм)			4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.1 Выходной вал Форма A TR 20 x 4 - LH	Давление закрытия (бар)	I/II.	40	40	40	40	40	40	39,7	25,8	16,3	10	6,7
	Крутящий момент (Нм)		10	10	10	10	15	20	30	30	30	30	30
	Время перемещения ²⁾ (с)		11	13	19	21	27	35	16	19	23	30	36
	Частота вращения (об/мин ^н)		5,6							16			
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.5 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	I/II.							40	37,3	23,8	14,9	10,1
	Крутящий момент (Нм)								45	60	60	60	60
	Время перемещения ²⁾ (с)								13	15	19	24	29
	Частота вращения (об/мин)								16				
Привод ¹⁾ AUMA SA 10.1 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	I/II.								40	28,3	26,5	18,3
	Крутящий момент (Нм)									70	70	100	100
	Время перемещения ²⁾ (с)									15	19	24	29
	Частота вращения (об/мин ^н)									16			
I. Фиг. 405: Уплотнение с шевронным кольцом из PTFE; II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит													


Фиг. 460													
DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Значение Kvs			4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410
Ход (мм)			4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.1 Выходной вал Форма A TR 20 x 4 - LH	Давление закрытия (бар)	III.	40	40	40	40	40	40	39,5	25,6	16,1	9,9	6,6
	Крутящий момент (Нм)		10	10	10	10	15	20	30	30	30	30	30
	Время перемещения ²⁾ (с)		11	13	19	21	27	35	16	19	23	30	36
	Частота вращения (об/мин ^н)		5,6							16			
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.5 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	III.							40	26,7	16,9	10,4	10
	Крутящий момент (Нм)								45	45	45	45	60
	Время перемещения ²⁾ (с)								13	15	19	24	29
	Частота вращения (об/мин ^н)								16				
Привод ¹⁾ AUMA SA 10.1 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	III.											18,2
	Крутящий момент (Нм)												100
	Время перемещения ²⁾ (с)												29
	Частота вращения (об/мин ^н)												16
III. Тип 460: сильфонное уплотнение													

Более высокое давление закрытия по запросу


¹⁾ Напряжение питания электродвигателя: 400V 50Гц 3~
 (другое напряжение по запросу)
 Остальные технические параметры привода см. техпаспорт.

²⁾ Указанное время перемещения относится к частоте 50Гц.

Проходной запорный клапан с электроприводом AUMA SA (DN 125v-150v / DN 200-250)

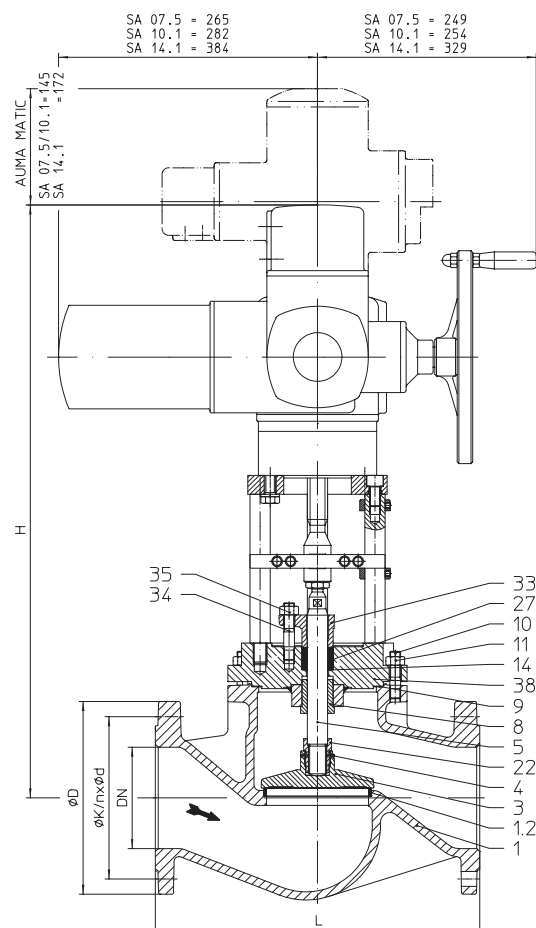

Фиг. 405

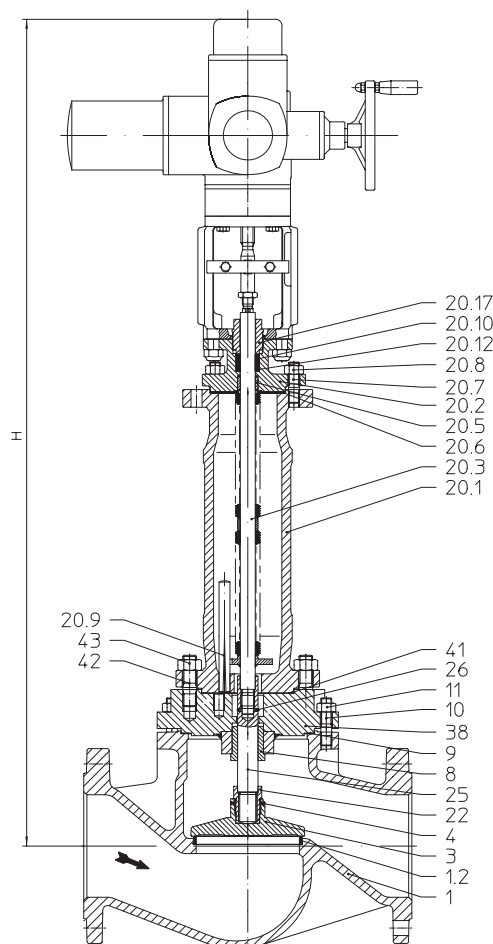

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL1040	DN125v-150v DN200-250
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN125v-150v DN200-250
23.405 / 23.460	PN25	EN-JS1049	DN125v-150v
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN125v-150v DN200-250
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN125v-150v DN200-250

Другие материалы и исполнения по запросу.

Уплотнение штока

 Фиг. 405:

- Уплотнение из PTFE от -10°C до $+250^{\circ}\text{C}$
- Уплотнение из чистого графита от -10°C до $+450^{\circ}\text{C}$

 Фиг. 460:

- Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до $+450^{\circ}\text{C}$

Исполнение затвора

 стандарт:

- Запорный затвор

 опционально:

- Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)

Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки)

- Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0
- Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0

Давления закрытия см. стр. 16.

Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.

Области применения

 для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
 (Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

Габаритные размеры и масса

DN			125v	150v	200	250	
L			(мм)	400	480	600	730
Фиг. 405	H		(мм)	--	--	844	904
	AUMA SA 07.5	PN16	(кг)	--	--	163	235
		PN25/40	(кг)	--	--	194	271
	H		(мм)	--	--	856	916
	AUMA SA 10.1	PN16	(кг)	--	--	167	239
		PN25/40	(кг)	--	--	198	275
	H		(мм)	846	877	931	991
	AUMA SA 14.1	PN16	(кг)	110	127	197	269
PN25/40		(кг)	141	181	228	305	
Фиг. 460	H		(мм)	--	--	1288	1349
	AUMA SA 07.5	PN16	(кг)	--	--	167	247
		PN25/40	(кг)	--	--	197	282
	H		(мм)	--	--	1300	1361
	AUMA SA 10.1	PN16	(кг)	--	--	171	251
		PN25/40	(кг)	--	--	201	286

Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27.

(Для исполнения с AUMA SA Ex используются другие значения высот.)

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 / 23.405 Фиг. 22.460 / 23.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460
1	Корпус	EN-GJL-250, EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C		
5	Шпилька *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
20.2	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
20.3	Узел шпилька / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541		
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
20.9	Установочный просечной штифт	St		
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит		
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.17	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305		
22	Резьбовое соединение *	X14CrMoS17+QT, 1.4104+QT		
25	Переходный шпилька *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310		
27	Уплотнительное кольцо *	PTFE или чистый графит		
33	Крышка сальника	EN-GJS-400-15, EN-JS1030		
34	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
35	Шестигранная гайка	C35E, 1.1181		
38	Корпус сальника	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
41	Уплотнительная прокладка *	чистый графит		
42	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
43	Шестигранная гайка	C35E, 1.1181		

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.
 Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.
 Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Фиг. 405						
DN			125v	150v	200	250
Значение Kvs			288	410	725	1145
Ход (мм)			32	38	50	65
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.5 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	II.			5,3	3,3
	Крутящий момент (Нм)				60	60
	Время перемещения ²⁾ (с)				38	49
	Частота вращения (об/мин ^н)				16	
Привод ¹⁾ AUMA SA 10.1 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	II.			12,3	7,9
	Крутящий момент (Нм)				120	120
	Время перемещения ²⁾ (с)				38	49
	Частота вращения (об/мин)				16	
Привод ¹⁾ AUMA SA 14.1 Выходной вал Форма A TR 30 x 6 - LH	Давление закрытия (бар)	II.	40	39,3	22	14,2
	Крутящий момент (Нм)		200	250	250	250
	Время перемещения ²⁾ (с)		20	24	31	41
	Частота вращения (об/мин ^н)		16			
II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит						


Фиг. 460						
DN			125v	150v	200	250
Значение Kvs			--	--	725	1145
Ход (мм)			--	--	50	65
Привод ¹⁾ AUMA SA 07.5 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	III.			5,3	3,3
	Крутящий момент (Нм)				60	60
	Время перемещения ²⁾ (с)				38	49
	Частота вращения (об/мин ^н)				16	
Привод ¹⁾ AUMA SA 10.1 Выходной вал Форма A TR 26 x 5 - LH	Давление закрытия (бар)	III.			8,8	5,6
	Крутящий момент (Нм)				90	90
	Время перемещения ²⁾ (с)				38	49
	Частота вращения (об/мин ^н)				16	
III. Тип 460: сильфонное уплотнение						

Более высокое давление закрытия по запросу.


¹⁾ Напряжение питания электродвигателя: 400V 50Гц 3~
 (другое напряжение по запросу)
 Остальные технические параметры привода см. техпаспорт.

²⁾ Указанное время перемещения относится к частоте 50Гц.

Проходной запорный клапан с пневмоприводом DP (DN 15-150)

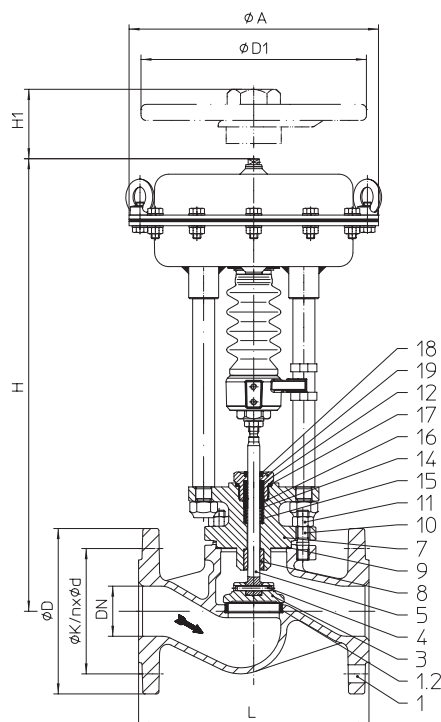

Фиг. 405

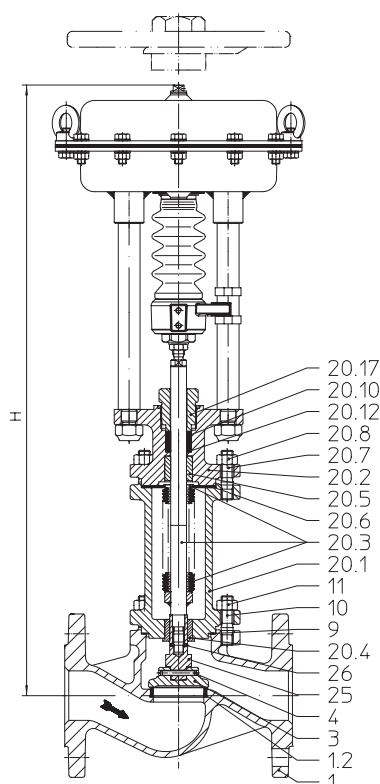

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL1040	DN15-150
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN15-150
23.405 / 23.460	PN25	EN-JS1049	DN15-150
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN15-150
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN15-150
55.405 / 55.460	PN40	1.4408	DN15-150

Другие материалы и исполнения по запросу.

Уплотнение штока

- Фиг. 405:
- Шевронное кольцо из PTFE от -10°C до +220°C
 - Уплотнение из PTFE от -10°C до +250°C
 - Уплотнение из чистого графита от -10°C до +450°C

- Фиг. 460:
- Сальниковое уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до +450°C

Исполнение затвора

стандарт: • Запорный затвор

опционально: • Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)

Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки)

- Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0
- Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0

Давления закрытия см. стр. 20-22.

Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.

Области применения

 для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
 (Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

Ручное управление

Пневмопривод		DP32	DP33	DP34
Ø D1	(мм)	225	300	400
H1	(мм)	270	284	442
Вес	(кг)	5	6	17

Технические данные привода см. технический паспорт DP32-34Tri.

Габаритные размеры и масса

DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
L			(мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
DP32	Ø A		(мм)	250									--	--
	Фиг. 405	H	(мм)	411	411	439	451	457	463	476	492	511	--	--
		PN16	(кг)	12,6	13,3	14,2	15,8	17,7	20,6	25,7	31,4	42	--	--
		PN25/40	(кг)	13,4	14,2	15,5	17,3	19,8	22,5	29,7	35,9	49	--	--
	Фиг. 460	H	(мм)	616	616	624	635	626	628	712	724	740	--	--
		PN16	(кг)	17	17	18	20,5	23	25,5	28,5	39,5	55	--	--
		PN25/40	(кг)	19	20,5	23	26	32	34,5	41,5	51,5	68	--	--
DP33	Ø A		(мм)	300									--	--
	Фиг. 405	H	(мм)	472	472	480	481	487	504	531	547	566	590	650
		PN16	(кг)	18,6	19,3	20,2	21,8	23,7	26,6	31,7	37,4	48	70	91
		PN25/40	(кг)	19,4	20,2	21,5	23,3	25,8	28,5	35,7	41,9	55	82	113
	Фиг. 460	H	(мм)	657	657	665	665	656	669	767	779	795	807	976
		PN16	(кг)	23	23	24	26,5	29	31,5	34,5	45,5	61	77	108
		PN25/40	(кг)	25	26,5	29	32	38	40,5	47,5	57,5	74	89	133
DP34	Ø A		(мм)	--	--	--	--	405						
	Фиг. 405	H	(мм)	--	--	--	--	609	615	628	632	651	701	761
		PN16	(кг)	--	--	--	--	53,7	56,6	61,7	67,4	78	100	121
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	55,8	58,5	65,7	71,9	85	112	143
	Фиг. 460	H	(мм)	--	--	--	--	796	798	882	876	892	929	1087
		PN16	(кг)	--	--	--	--	59	61,5	64,5	75,5	91	107	138
		PN25/40	(кг)	--	--	--	--	68	70,5	77,5	87,5	104	119	163
Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27														

Стандартные размеры фланцев см. на стр. 27.

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558.

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 / Фиг. 23.405 Фиг. 22.460 / Фиг. 23.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460	Фиг. 55.405 Фиг. 55.460
1	Корпус	EN-GJL-250, EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551	--
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C			
5	Шпиль *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
7	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
12	Шевронные манжеты *	PTFE			
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
15	Пружина *	X12CrNi17-7, 1.4310			
16	Втулка *	PTFE (упрочненный)			
17	Уплотнительное кольцо *	Cu / магнитномягкое железо			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
18	Грязесъемник *	PTFE (упрочненный)			
19	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.2	Опорная крышка	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
20.3	Узел шпиль / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.4	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)			
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218			A4 - 70
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181			A4
20.9	Установочный просечной штифт (DN125-150)	St			
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит			
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301			
20.17	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305			
25	Переходный шпиль *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT			X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310			

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.
 Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.
 Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Пружина закрывает														
DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Значение Kvs			4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410	
Ход (мм)			4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38	
Пневмопривод DP32	Пневмопривод DP32	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.	40	40	22,4	14,3	5,4					
				II.	40	39,3	20,5	12,9	4,6					
				III.	29,9	28,1	19	11,7	3,4					
			2,8	I.			40	39,3	23,3	12,3	5	2,7		
				II.		40	40	37,9	22,5	11,7	4,6	2,4		
				III.	40	40	40	36,8	21,3	10,9	4,3	2,2		
			4,0	I.			40	25,5	15,4	8,4	4,9	2,6		
				II.			40	24,7	14,9	7,9	4,6	2,5		
				III.			40	23,5	14,1	7,6	4,4	2,3		
Пневмопривод DP33	Пневмопривод DP33	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.	40 c)	40 c)	40 c)	33,9 c)	16,9 c)	8,5 c)	3			
				II.	40 c)	40 c)	40 c)	32,5 c)	16,1 c)	8 c)	2,5			
				III.	40 a)	40 a)	40 a)	31,4 a)	14,9 a)	7,2 a)	2,3 a)			
			2,7	I.				40 a)	40 a)	23,2 a)	10,8	5,4	1,8	
				II.				40 a)	40 a)	22,7 a)	10,4	5,1	1,6	
				III.				40	39,8	21,9	10,1	5	1,5	
			3,3	I.						13	8	4,7		
				II.						12,6	7,7	4,5		
				III.						12,3	7,5	4,4		
4,5	I.					33,5	19,4	12,2	7,4					
	II.					32,9	18,9	11,9	7,2					
	III.					32,1	18,6	11,7	7,1					
Пневмопривод DP34	Пневмопривод DP34	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.				40 f)	28,2 f)	14,8 b)	8,5 b)	4,3 b)	1,6	
				II.				40 f)	27,7 f)	14,4 b)	8,2 b)	4,1 b)	1,5	
				III.				40 d)	26,9 d)	14,1 d)	8 d)	4 d)	1,4 e)	
			2,7	I.					40 d)	26,8	20,9	11,6	5,7	2,9
				II.					40 d)	26,4	20,6	11,4	5,6	2,8
				III.					40 b)	26,1 b)	20,5 b)	11,3 b)	5,5 b)	2,7
			3,3	I.						39,7	25,7	16,2	9,6	5,7
				II.						39,2	25,4	16,1	9,5	5,6
				III.						39 b)	25,3 a)	15,9 a)	9,5 a)	5,5
			4,5	I.						40	37,3	21,3	11,2	8
				II.						40	37	21,1	11,1	7,9
				III.						40 a)	28,1 a)	17,8 a)	11 a)	7,8
I. Фиг. 405: Уплотнение с шевронным кольцом из PTFE; II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит; III. Тип 460: сильфонное уплотнение														
Давление питания для пневматического привода DP:						макс. допустимо 6 бар								
Макс. допустимое давление питания для регулирующего привода:						макс. допустимо a) 5 бар b) 4,5 бар c) 4 бар d) 3,5 бар e) 3 бар f) 2,5 бар								

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.

Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.

Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Пружина открывает

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Значение Kvs	4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410
Ход (мм)	4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38

Пневмопривод DP32	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)												
Пневмопривод DP33	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.	40 a)	40 a)	22,4 a)	14,3 a)	5,4 a)					
			II.	40 a)	39,3 a)	20,5 a)	12,9 a)	4,6 a)					
			III.	29,9	28,1	19	11,7	3,4					
		2	I.			40 a)	31,3 a)	15,5 a)	7,6 a)	2,5			
			II.		40 a)	40 a)	30 a)	14,7 a)	7,1 a)	2,1			
			III.	40	40	40	28,8	13,4	6,3	1,8			
		2,5	I.				40 a)	23,9 a)	13,1 a)	5,8	2,7		
			II.				40 a)	23 a)	12,5 a)	5,4	2,4		
			III.				40	21,8	11,7	5,1	2,2		
		3	I.					32,3 a)	18,5 a)	9,1	4,9	2,1	
			II.					31,4 a)	17,9 a)	8,7	4,6	1,9	
			III.					30,2	17,2	8,4	4,4	1,8	
		3,5	I.					40 a)	23,9 a)	12,5	7,1	3,5	
			II.					39,8 a)	23,4 a)	12	6,8	3,3	
			III.					38,6	22,6	11,8	6,6	3,2	
		4	I.						29,3 a)	15,8	9,3	4,9	
			II.					40 a)	28,8 a)	15,3	9	4,8	
			III.					40	28	15,1	8,8	4,6	
		4,5	I.						34,7 a)	19,1	11,5	6,4	
			II.						34,2 a)	18,6	11,2	6,2	
			III.						33,4	18,4	11	6,1	
		5	I.						40 a)	22,4	13,7	7,8	
			II.						39,6 a)	22	13,4	7,6	
			III.						38,8	21,7	13,2	7,5	
		5,5	I.							25,7	15,9	9,3	
			II.							25,3	15,6	9,1	
			III.						40	25	15,4	8,9	
		6	I.							29	18,1	10,7	
			II.							28,6	17,8	10,5	
			III.							28,3	17,6	10,4	
Пневмопривод DP33	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.	40 d)	40 d)	40 d)	34,1 d)	17 d)	8,6 d)	3 d)			
			II.	40 d)	40 d)	40 d)	32,7 d)	16,2 d)	8 d)	2,6 d)			
			III.	40 d)	40 d)	40 d)	31,5 d)	15 d)	7,2 d)	2,3 d)			
		2	I.				40 d)	33 d)	18,9 d)	9,4 d)	5 d)	2,1 d)	
			II.				40 d)	32,2 d)	18,4 d)	8,9 d)	4,7 d)	1,9 d)	
			III.				40 d)	31 d)	17,6 d)	8,7 d)	4,5 d)	1,8 d)	
		2,5	I.					40 d)	27,5 d)	14,6 d)	8,5 d)	4,4 d)	1,8 d)
			II.					40 d)	27 d)	14,2 d)	8,2 d)	4,2 d)	1,7 d)
			III.					40 d)	26,2 d)	13,9 d)	8,1 d)	4,1 d)	1,6 d)
		3	I.						36,2 d)	19,9 d)	12 d)	6,7 d)	3,3 d)
			II.						35,6 d)	19,5 d)	11,7 d)	6,5 d)	3,2 d)
			III.						34,8 d)	19,2 d)	11,6 d)	6,4 d)	3,1 d)
		3,5	I.						40 d)	25,2	15,5	9	4,8
			II.						40 d)	24,7	15,2	8,8	4,6
			III.						40 a)	24,5 a)	15,1 a)	8,7 a)	4,6 a)
		4	I.							30,4	19	11,3	6,3
			II.							30	18,8	11,1	6,1
			III.							29,7 a)	18,6 a)	11 a)	6 a)
		4,5	I.							35,7	22,5	13,6	7,7
			II.							35,3	22,3	13,4	7,6
			III.							35 a)	22,1 a)	13,3 a)	7,5 a)
		5	I.							40	26,1	15,9	9,2
			II.							40	25,8	15,7	9,1
			III.							40 a)	25,6 a)	15,5 a)	9 a)
		5,5	I.								29,6	18,1	10,7
			II.								29,3	18	10,5
			III.										6,7
		6	I.									33,1	20,4
			II.									32,8	20,2
			III.										7,7

III. Тип 460: сильфонное уплотнение

I. Фиг. 405: Уплотнение из PTFE; II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит;

Давление питания для пневматического привода DP DP: макс. допустимо 6 бар


Макс. допустимое давление питания для регулирующего привода: макс. допустимо 6 бар

а) 5 бар б) 4,5 бар в) 4 бар г) 3,5 бар д) 3 бар е) 2,5 бар ж) 2 бар


макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.
 Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.
 Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Пружина открывает														
DN				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Значение Kvs				4,2	7,4	12	19	31	47	77	120	188	288	410
Ход (мм)				4	5	7	8	10	13	17	20	25	32	38
Пневмопривод DP34	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,4	I.							10,8 c)	5,4 b)	1,7 b)	1,6 a)	
			II.						10,4 c)	5,1 b)	1,5 b)	1,5 a)		
			III.							4,9 e)	1,4 e)	1,4 e)		
		2	I.						23,5 c)	13,9 b)	7,2 b)	5,2 a)	2,9 a)	
			II.						23,1 c)	13,6 b)	7,1 b)	5,1 a)	2,8 a)	
			III.							13,4 e)	6,9 e)	5 e)	2,7 a)	
		2,5	I.						34,2 c)	20,9 b)	11,9 b)	8,2 a)	5 a)	
			II.						33,7 c)	20,6 b)	11,7 b)	8 a)	4,9 a)	
			III.							20,5 e)	11,6 e)	8 e)	4,8 a)	
		3	I.						40 c)	28 b)	16,5 b)	11,1 a)	7,1 a)	
			II.						40 c)	27,7 b)	16,3 b)	11 a)	7 a)	
			III.							27,5 e)	16,2 e)	10,9 e)	6,9 a)	
		3,5	I.							35 b)	21,1 b)	14,1 a)	9,2 a)	
			II.							34,8 b)	20,9 b)	14 a)	9,1 a)	
			III.										9 a)	
		4	I.							40 b)	25,7 b)	17,1 a)	11,3 a)	
			II.							40 b)	25,5 b)	17 a)	11,2 a)	
			III.										11,1 a)	
		4,5	I.									30,3 b)	20,1 a)	13,4 a)
			II.									30,1 b)	19,9 a)	13,3 a)
			III.											13,2 a)
		5	I.										23 a)	15,5 a)
			II.										22,9 a)	15,4 a)
			III.											15,3 a)
		5,5	I.											
			II.											
			III.											
		6	I.											
			II.											
			III.											
I. Фиг. 405: Уплотнение с шевронным кольцом из PTFE; II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит; III. Тип 460: сильфонное уплотнение														
Давление питания для пневматического привода DP:				макс. допустимо				6 бар						
Макс. допустимое давление питания для регулирующего привода:				макс. допустимо				a) 5 бар b) 4,5 бар c) 4 бар d) 3,5 бар e) 3 бар						

Проходной запорный клапан с пневмоприводом DP (DN 125v-150v / DN 200-250)

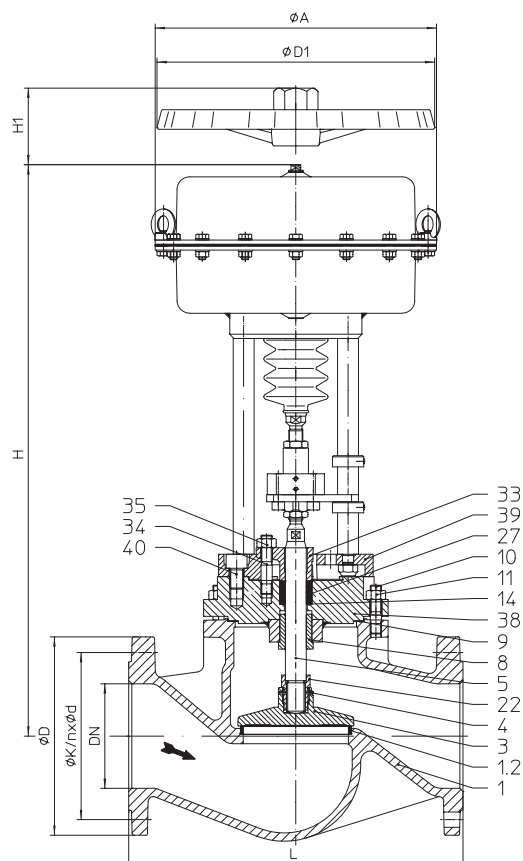

Фиг. 405

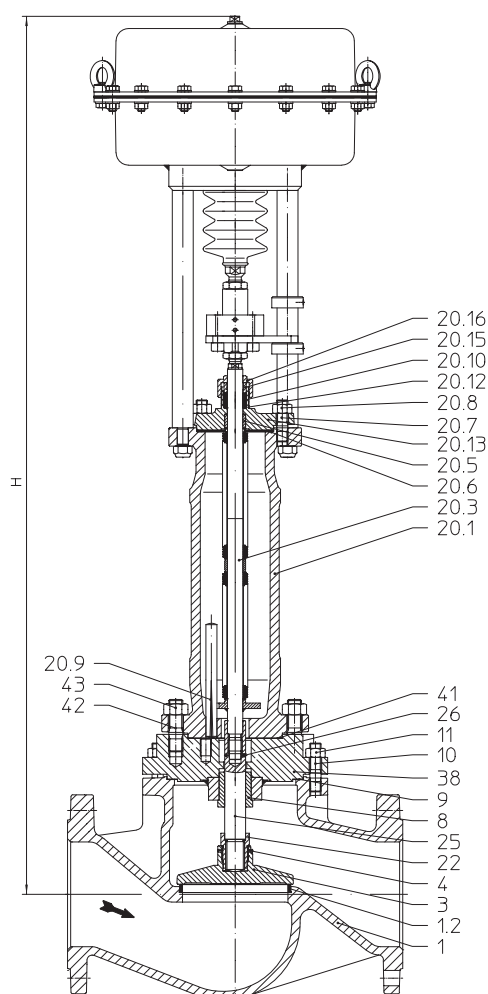

Фиг. 460

Фигура	Номинальное давление	Материал	Номинальный диаметр
12.405 / 12.460	PN16	EN-JL 1040	DN125v-150v DN200-250
22.405 / 22.460	PN16	EN-JS1049	DN125v-150v DN200-250
23.405 / 23.460	PN25	EN-JS1049	DN125v-150v
34.405 / 34.460	PN25	1.0619+N	DN125v-150v DN200-250
35.405 / 35.460	PN40	1.0619+N	DN125v-150v DN200-250

Другие материалы и исполнения по запросу.

Уплотнение штока

Фиг. 405: • Уплотнение из PTFE от -10°C до +250°C
• Уплотнение из чистого графита от -10°C до +450°C

Фиг. 460: • Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником от -60°C до +450°C

Исполнение затвора

стандарт: • Запорный затвор
опционально: • Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (макс. 200°C)

Класс герметичности (седло/затвор - класс утечки)

- Металл / металл – класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0
- Металл / PTFE - класс утечки 1 согл. DIN 3230 T3 / B0

Давления закрытия см. стр. 26.

Технические характеристики привода указаны в соответствующем техпаспорте к приводу.

Области применения


для автоматического отвода конденсата при запуске установки и во время ее эксплуатации
(Другие области применения - по запросу)

Некоторые из возможных рабочих сред

Фиг. 405: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.

Фиг. 460: хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.

(прочие рабочие среды - по запросу)

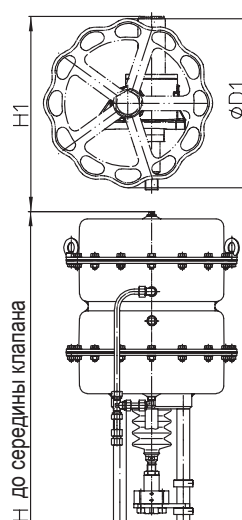


DP34T

Ручное управление

Привод	DP34	DP34T	DP34Tri
Ø D1	(мм) 400	400	400
H1	(мм) 442	635	635
Вес	(кг) 17	41	41

Технические данные привода см. технический паспорт DP32-34Tri.

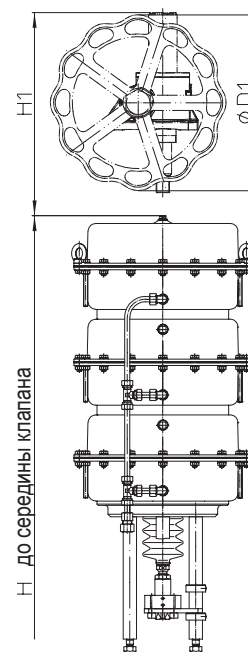

DP34Tri

Габаритные размеры и масса

DN			125v	150v	200	250		
L			(мм)	400	480	600	730	
DP34	Ø A		(мм)	--	--	405		
	Фиг. 405	H	(мм)	--	--	824	904	
		PN16	(кг)	--	--	176	248	
		PN25/40	(кг)	--	--	207	284	
	Фиг. 460	H	(мм)	--	--	1366	1427	
		PN16	(кг)	--	--	184	264	
		PN25/40	(кг)	--	--	214	299	
	DP34T	Ø A		(мм)	405			
		Фиг. 405	H	(мм)	977	1008	1094	1154
PN16			(кг)	160	177	247	319	
PN25/40			(кг)	191	231	278	355	
Фиг. 460		H	(мм)	1426	1457	1541	1601	
		PN16	(кг)	164	184	255	335	
		PN25/40	(кг)	195	238	285	370	
DP34Tri		Ø A		(мм)	405			
		Фиг. 405	H	(мм)	1199	1230	1316	1344
	PN16		(кг)	194	211	281	353	
	PN25/40		(кг)	225	265	312	389	
	Фиг. 460	H	(мм)	1648	1679	1763	1823	
		PN16	(кг)	198	218	289	369	
PN25/40		(кг)	229	272	319	404		

Стандартные размеры фланцев см. стр. 27

Стандартные размеры фланцев см. стр. 27.

Монтажная длина клапанов FTF базовой серии 1 согласно DIN EN 558.

Перечень деталей

Дет.	Обозначение	Фиг. 12.405 Фиг. 12.460	Фиг. 22.405 / 23.405 Фиг. 22.460 / 23.460	Фиг. 34.405 / Фиг. 35.405 Фиг. 34.460 / Фиг. 35.460
1	Корпус	EN-GJL-250, EN-JL1040	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	GP240GH+N, 1.0619+N
1.2	Кольцо седла	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		X20Cr13+QT, 1.4021+QT >DN50: G19 9 Nb Si, 1.4551
3	Затвор *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
4	Зажимная втулка *	46S20+C, 1.0727+C		
5	Шпindelь *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
8	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
9	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
10	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
11	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
14	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.1	Корпус сильфона	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
20.3	Узел шпindelь / сильфон *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT / X6CrNiTi18-10, 1.4541		
20.5	Направляющая втулка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT (с закалкой)		
20.6	Уплотнительная прокладка *	чистый графит (с прослойкой из хромоникелевой стали)		
20.7	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
20.8	Шестигранные гайки	C35E, 1.1181		
20.9	Установочный просечной штифт	St		
20.10	Уплотнительное кольцо *	чистый графит		
20.12	Шайба *	X5CrNi18-10, 1.4301		
20.13	Корпус сальника	GP240GH+N, 1.0619+N		
20.15	Нажимное кольцо *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
20.16	Накидная гайка *	11SMnPb30+C, 1.0718+C		
22	Резьбовое соединение *	X14CrMoS17+QT, 1.4104+QT		
25	Переходный шпindelь *	X20Cr13+QT, 1.4021+QT		
26	Зажимная втулка *	X12CrNi17-7, 1.4310		
27	Уплотнительное кольцо *	PTFE или чистый графит		
33	Крышка сальника	EN-GJS-400-15, EN-JS1030		
34	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
35	Шестигранный гайка	C35E, 1.1181		
38	Корпус сальника	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		GP240GH+N, 1.0619+N
39	Переходный фланец	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049		
40	Цилиндрический винт	8.8 - A2B		
41	Уплотнительная прокладка *	чистый графит		
42	Шпильки	25CrMo4, 1.7218		
43	Шестигранный гайка	C35E, 1.1181		

* Запасные части

Соблюдайте требования, содержащиеся в нормативной и технической документации!

В системах, отвечающих требованиям TRD 110, не допускается применение арматуры ARI из EN-JL1040.

На точность изготовления действует допуск по TRB 801 № 45 (по TRB 801 № 45 применение EN-JL1040 не допускается)

Инженер-конструктор установки отвечает за правильность выбора запорно-регулирующей арматуры.

макс. допустимые давления закрытия при течении под затвор при P2 = 0.
 Соблюдайте ограничения согласно таблице соотношений температур/давлений, см. стр. 27.
 Для выбора затвора соблюдайте нормативные показатели согласно „Выбору ARI-STEVI“ см. технический паспорт.

Пружина закрывает								
DN				125v	150v	200	250	
Значение Kvs				288	410	725	1145	
Ход (мм)				32	38	50	65	
Пневмопривод DP34	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	3,3	II.			1,9		
			III.			1,9		
		4,5	II.			3,1	1,8	
			III.			3,1	1,8	
Пневмопривод DP34T		1,7	II.	5,4 b)	2,7 b)			
			III.	5,4 d)	2,7 d)			
		2,9	II.	13,6	7,6	2,1		
			III.	13,6 b)	7,6 b)	2,2 b)		
		3,5	II.	21,5	13,3	5,5		
			III.	21,5 a)	13,3 a)	5,5 a)		
		4,5	II.	25,7	17,8	7,9	4,9	
			III.	24,6 a)	16,9	7,9	4,9	
		Пневмопривод DP34Tri	1,7	II.	9,5 d)	5,1 d)	1,2 d)	
				III.	9,5 f)	5,1 f)	1,2 f)	
2,9			II.	21,7 b)	12,5 b)	4 b)	2,4 b)	
			III.	21,8 d)	12,6 d)	4,1 d)	2,4 d)	
3,5	II.		33,6 a)	21 a)	9 a)			
	III.				9,1 b)			
4,5	II.		40 a)	27,8 a)	12,6 a)	8 a)		
	III.							

II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит

II. Тип 405: уплотнение из PTFE / чистый графит

Пружина открывает								
DN				125v	150v	200	250	
Значение Kvs				288	410	725	1145	
Ход (мм)				32	38	50	65	
Пневмопривод DP34	Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	2,5	II.			1,9	1	
			III.		1,9 a)	1 a)		
		3	II.		3,1	1,8		
			III.		3,1 a)	1,8 a)		
		3,5	II.		4,3	2,6		
			III.		4,3 a)	2,6 a)		
		4	II.		5,5	3,4		
			III.		5,5 a)	3,4 a)		
		4,5	II.		6,7	4,1		
			III.		6,7 a)	4,1 a)		
		5	II.		7,9	4,9		
			III.		7,9 a)	4,9 a)		
5,5		II.		9,1	5,7			
		6	II.		10,2	6,5		
Пневмопривод DP34T		Необходимое давление подачи сжатого воздуха (бар)	1,5	II.	6,6 c)	3,5 b)		
				III.	6,6 e)	3,5 e)		
			2	II.	12,6 c)	7,7 b)	3,1 b)	1,8 b)
				III.	12,6 e)	7,7 e)	3,1 e)	1,8 e)
			2,5	II.	18,5 c)	11,9 b)	5,5 b)	3,4 b)
				III.	18,5 e)	11,9 e)	5,5 e)	3,4 e)
	3		II.	24,5 c)	16,1 b)	7,9 b)	4,9 b)	
			III.	24,5 e)	16,1 e)	7,9 e)	4,9 e)	
	3,5		II.	30,4 c)	20,2 b)	10,3 b)	6,5 b)	
	4		II.	36,4 c)	24,4 b)	12,6 b)	8 b)	
	4,5		II.		28,6 b)	15 b)	9,6 b)	

III. Тип 460: сильфонное уплотнение

Давление питания для пневматического привода DP: макс. допустимо 6 бар (DP34Tri: макс. zul. 5 бар)
 Макс. допустимое давление питания для регулирующего привода: макс. допустимо a) 5 бар b) 4,5 бар c) 4 бар d) 3,5 бар e) 3 бар f) 2,5 бар

Стандартные размеры фланцев

Фланец стандарта DIN EN 1092-1/-2 (Отверстия фланцев/допуски толщины согласно DIN 2533/2544/2545)

DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
PN16	ØD	(мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
PN16	ØK	(мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
PN16	n x Ød	(мм)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	12x22	12x26
PN25	ØD	(мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425
PN25	ØK	(мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370
PN25	n x Ød	(мм)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12x26	12x30
PN40	ØD	(мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450
PN40	ØK	(мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385
PN40	n x Ød	(мм)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12x30	12x33

Номинальное давление/температура согласно DIN EN 1092-2

Материал			-60°C до <-10°C*	-10°C до 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
EN-JL1040	16	(бар)	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049	16	(бар)	По запросу	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
EN-JS1049	25	(бар)	По запросу	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--

Номинальное давление/температура согласно заводской норме API

Материал			-60°C до <-10°C*	-10°C до 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.0619+N	25	(бар)	18,7	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
1.0619+N	40	(бар)	30	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

Номинальное давление/температура согласно DIN EN 1092-1

Материал			-60°C до <-10°C*	-10°C до 100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.4408	40	(бар)	40	40	36,3	33,7	31,8	29,7	28,5	27,4	--

Промежуточные значения макс. допустимого рабочего давления можно определить путем линейной интерполяции между последовательно низшим и высшим значением температуры данной таблицы температур/давлений.

* Клапан с удлиненной верхней частью, винты и гайки из A4-70 (для температур ниже -10°C)

При заказе укажите:



- Номер фигуры
- Номинальный диаметр
- Номинальное давление
- Материал корпуса
- Исполнение затвора
- Уплотнение штока
- Исполнение привода
- Специальное исполнение / вспомогательные устройства

Пример:

Фиг. 35.405; номинальный диаметр DN100, номинальное давление PN40, материал корпуса 1.0619+N; Запорный затвор; уплотнение шпинделя - Шевронное кольцо из PTFE, ARI-PREMIO 12xH


Габариты в мм
 Масса в кг
 Давление в бар(изб.)
 1 бар $\triangleq$ 10⁵ Па $\triangleq$ 0,1 мПа
 Kvs в м³/ч

Уплотнение штока

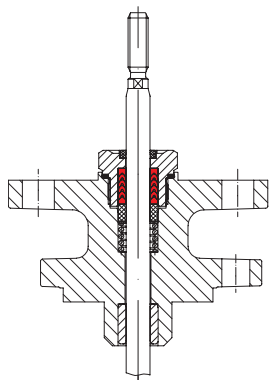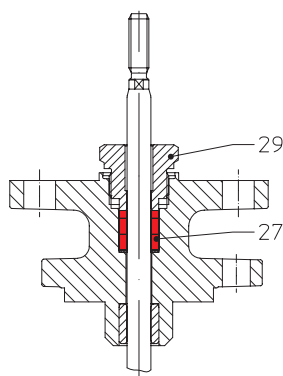
 подпружиненное уплотнение с
шевронным кольцом из PTFE (до DN150)


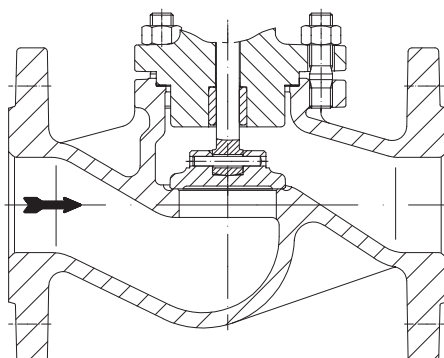
Дет.	Обозначение	
27	Уплотнительное кольцо *	PTFE или чистый графит
29	Резьбовое соединение *	X8CrNiS18-9, 1.4305

Сальниковая набивка

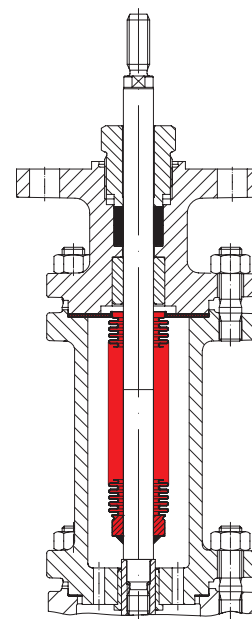


Сильфонное уплотнение с защитным сальником

Конструкция корпуса




В исполнении из нержавеющей стали - вкрученное седло клапана

Исполнения затвора

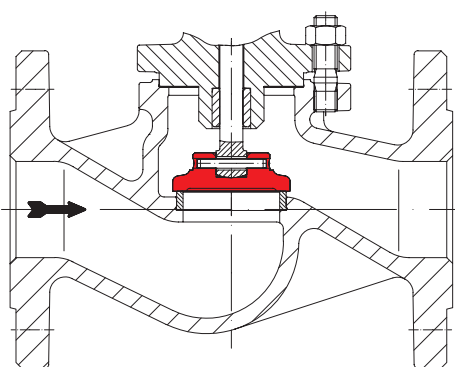

Запорный затвор

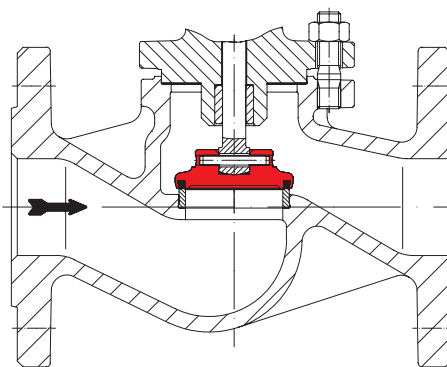

Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE